
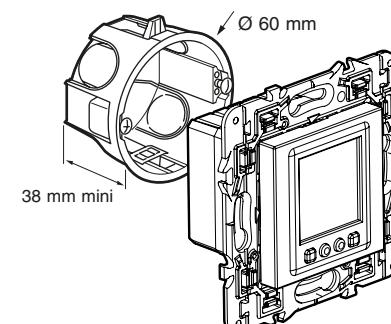


M	230V 50/60Hz
Γή	1x 16A/250V~ μ cos φ = 1
P	0,7 W
—	• 6 ans • 6 jaare • 6 years • 6 Jahre • 6 años
+	-10°C ... +60°C
—	<ul style="list-style-type: none"> • typ. température ambiante (brièvement 0-55°C) • typisch kamertemperatuur (kort 0-55°C) • typ. ambient temperature (briefly 0-55°C) • typ. Raumtemperatur (kurzzeitig 0-55°C) • tip. temperatura ambiente (brevemente 0-55°C) • Tip ortam sıcaklığı (kısaça 0-55°C)


- Programmes
- Programma's
- Programs
- Programme
- Programas
- Программы
- Programalar

- Degré de pollution 2
- Vervuylingsgraad 2
- Protection grade 2
- Verschmutzungsgrad 2
- Grado de polución 2
- Степень загрязнения - 2
- Koruma sınıfı 2
- Précision de l'horloge ± 1 s / jour aux conditions normales d'utilisation
- Loopnauwkeurigheid ± 1 seconde/dag bij typische installatiecondities
- Clock accuracy ± 1 s / day under typical installation conditions
- Ganggenauigkeit ± 1 s/Tag bei typischen Installationsbedingungen
- Precisión de marcha ± 1 s / día dadas las condiciones típicas de instalación
- Возможные допустимые отклонения ±1с/сутки в стандартных условиях эксплуатации
- Tipik tesisat koşullarında ±1 s / gün lük saat hassasiyeti
- Mode de fonctionnement: Typ 1.B. S. T. IEC/EN 60730
- Werking: Typ 1.B. S. T. IEC/EN 60730
- Operating principle: Typ 1.B. S. T. IEC/EN 60730
- Wirkungsweise: Typ 1.B. S. T. IEC/EN 60730
- Principio de funcionamiento: Typ 1.B. S. T. IEC/EN 60730
- Режим работы: Typ 1.B.S.T. IEC/EN 60730
- Çalışma modu: Typ 1.B.S.T.IEC/EN 60730

1200W	1200W	2300W
• Compensé parallèle		
• Parallelcompensatie		
• Parallel compensation		
• Parallelkompensation		
• Compensacion paralelo		
• Параллельная компенсация		
• Parallel kompenzasyon		
100W	1800W	

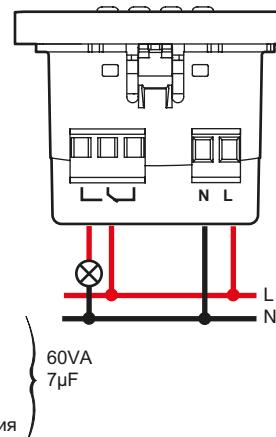

Reset

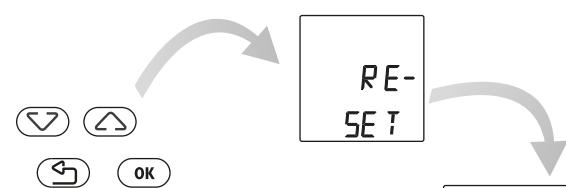

- Appuyer simultanément
- Gelijktijdig drukken
- Press at the same time
- Gleichzeitig drücken
- Apretar simultáneamente
- Одновременно нажать
- Aynı anda basınız

Prog Free 28 PR
Time 0:00
Date 30.12.2011
Su/Wi EU

<p>(FR) Mode de fonctionnement: Typ 1.B. S. T. IEC/EN 60730-1, IEC/EN 60730-2-7 Fonctionnement en environnement courant Montage: Montage dans coffret de distribution Degré d'encaissement: 2 Sortie logique à contact sec Tension de choc nominale: 4 kV</p>	<p>(NL) Werking: Typ 1.B. S. T. IEC/EN 60730-1, IEC/EN 60730-2-7, Werking in normale omgeving Montage: Verdelerinbouw Vervuilinggraad: 2 Schakeluitgang spanningvrij Toegekende stootspanning: 4 kV</p>	<p>(GB) Operating principle: Typ 1.B. S. T. IEC/EN 60730-1, IEC/EN 60730-2-7 Operation in a normal environment Montage: in distribution panel Degree of contamination: 2 Switch output, potential-free Rated impulse voltage: 4 kV</p>	<p>(DE) Wirkungsweise Typ 1.B. S. T. IEC/EN 60730-1, IEC/EN 60730-2-7 Betrieb in üblicher Umgebung, Montage: Verteilereinbau Verschmutzungsgrad: 2 Schaltausgang potentialfrei Bemessungssstoßspannung: 4 kV</p>	<p>(ES) Modo de acción: Typ 1.B. S. T. IEC/EN 60730-1, IEC/EN 60730-2-7 Funcionamiento en entorno convencional Montaje: Montaje en cuadro de distribución Grado de suciedad: 2 Salida de conmutación sin tensión Tensión impulsiva nominal: 4 kV</p>
<p>(RU) Принцип работы: тип 1.В. С. Т. IEC/EN 60730-1, IEC/EN 60730-2-7 Эксплуатация в нормальных условиях Установка: встроенный распределитель Степень защиты от загрязнения: 2 Выход с беспотенциональным коммутирующим контактом Номинальное импульсное напряжение: 4кВ</p>	<p>(TR) Tesir türü: Typ 1.B. S. T. IEC/EN 60730-1, IEC/EN 60730-2-7 Normal ortamlarda işletim Montaj: Dağıtıcı Kirleme derecesi: 2 Potansiyelsiz anahtarlama çıkışı Ebatlandırma pik gerilimi: 4 kV</p>			

(FR) L'appareil contient une pile primaire au LiMnO₂. Celle-ci doit être retirée de manière appropriée lorsque le produit est arrivé en fin de vie et mise au rebut conformément à la législation nationale sur la protection de l'environnement.

(NL) Dit apparaat maakt gebruik van een LiMnO₂-primaire cel. Na verstrijken van de levensduur van de batterij dient deze volgens de vakregels te worden weggenomen en voor milieuvriendelijke verwijdering naar een daarvoor door de landelijke wetgeving voorgeschreven verzamelpunt te worden gebracht.

(GB) The device contains a LiMnO₂ primary cell. When the product reaches the end of its life, this cell must be correctly removed and disposed of in accordance with national legislation and the requirements of environmental protection.

(DE) Das Gerät enthält eine LiMnO₂ Primärzelle. Diese muss nach Produktlebensdauer fachgerecht entnommen und nach den landesspezifischen gesetzlichen Bestimmungen umweltgerecht entsorgt werden.

(ES) El aparato contiene una pila botón no recargable de LiMnO₂. Una vez agotada la vida útil del producto, ésta debe extraerse correctamente y desecharse de acuerdo con las disposiciones legales de cada país y teniendo en cuenta las normas de protección del medio ambiente.

(RU) Данное устройство содержит соединения LiMnO₂. По окончании срока службы оно должно быть извлечено квалифицированным специалистом и утилизировано в соответствии с требованиями законов по защите окружающей среды соответствующей страны.

(TR) Ürün LiMnO₂ pil içerir. Ürün yaşam süresini tamamladıktan sonra pil doğru bir şekilde yerinden çıkarılıp, ulusal çevre düzenlemeleri ve gerekliliklerine göre imha edilmelidir.



- Sélection du menu, retour au menu, activation > 1 s = retour au témoin lumineux de fonctionnement
- Menukeuze, terug naar het menu, bediening >1s = terug naar de bedrijfsindicator
- Menu selection, back in menu, actuation > 1 s = back to status display
- Menüauswahl, Zurück im Menü, Betätigung >1s = Zurück zur Betriebsanzeige
- Selección de menú, retorno al menú, accionamiento >1seg. = retorno a la indicación de servicio
- Выбор меню, возврат в меню, нажатие > 1 с = возврат в основное меню
- Menü seçimi, menüye dönüs, çalışma > 1 s = durum gösterim ekranına dönüş




- Sélection des rubriques du menu ou réglage des paramètres.
- Keuze van de menupunten of instellen van de parameters.
- Select menu items or set parameters.
- Auswahl der Menüpunkte oder Einstellen der Parameter.
- Selección de los puntos de menú o ajuste de los parámetros.
- Выбор пунктов меню или настройка параметров
- Menüler arası gezme veya parameter ayarlama






- Validation de la sélection du menu ou des paramètres
- Bevestiging van de menukeuze of overname van de parameters
- Confirm menu selection or adopt parameters
- Bestätigung der Menüauswahl oder Übernahme der Parameter
- Confirmación de la selección de menú o aceptación de los parámetros.
- Подтверждение выбора пункта меню или параметров
- Menü seçiminin veya ayarlanan parametrelerin onay

① SET TIME/DATE

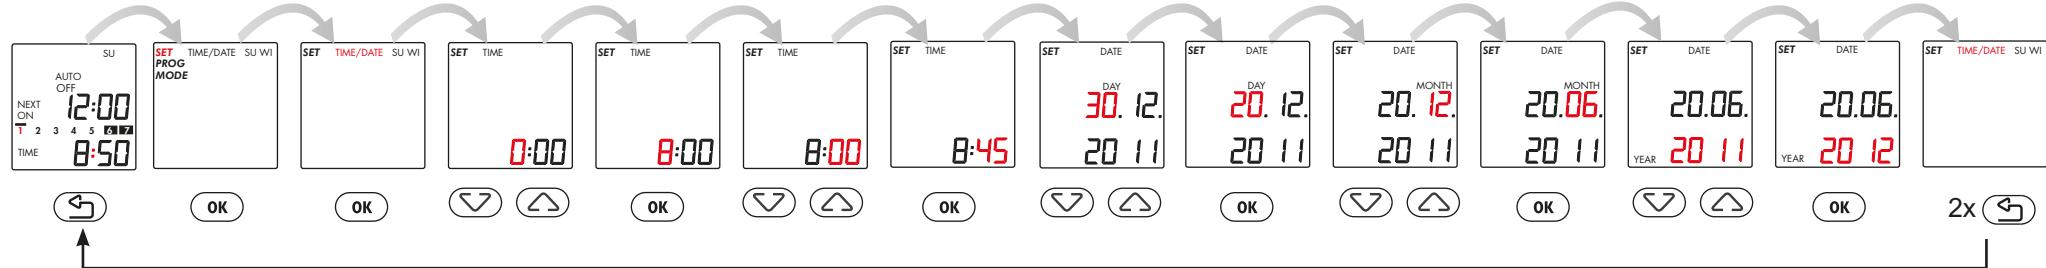


② SET SUmmer - WInter-time НАСТРОЙКА ЛЕТНЕГО/ЗИМНЕГО ВРЕМЕНИ

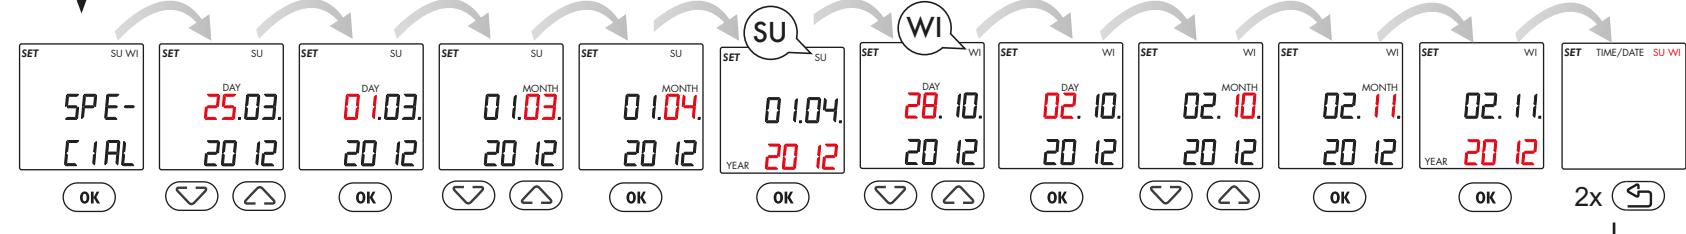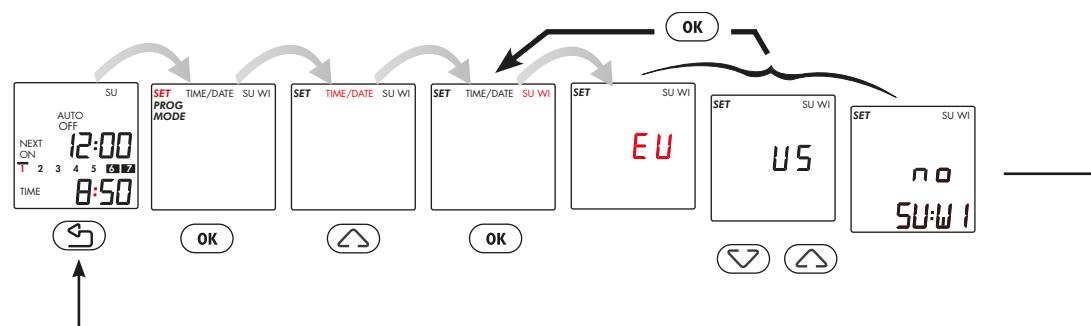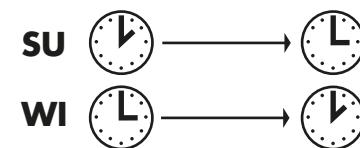

4

Prog MODIFY / ПРОГРАММИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

- MODIFY
- Modifier le programme
- Programma wijzigen
- Edit program
- Programm ändern
- Modificación de programa
- Изменение программы
- Program duzenle

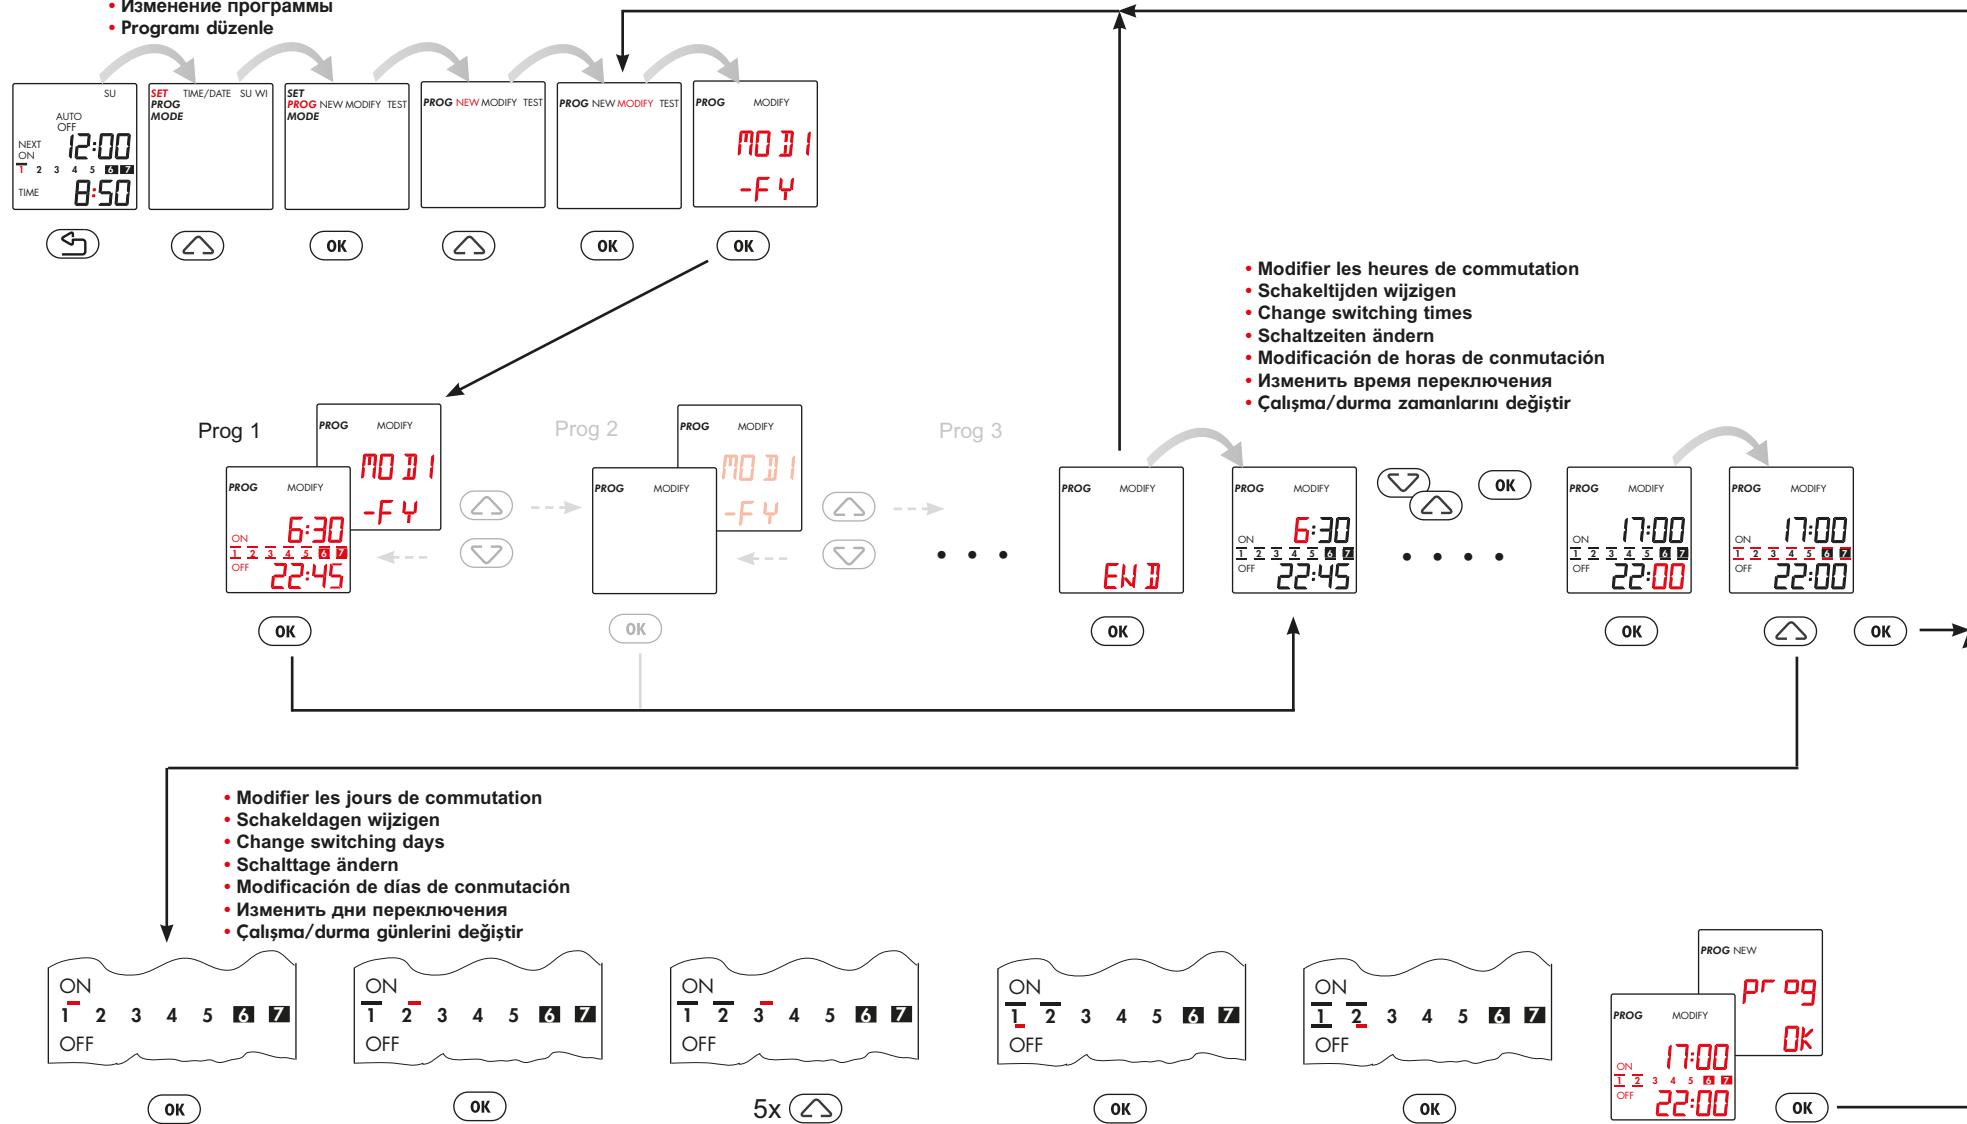


4A

Prog MODIFY / ПРОГРАММИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

- DELete ONE
- DELete ALL


- DEL ONE -> effacer un programme isolé,
DEL ALL -> effacer les programmes d'un canal
- DEL ONE -> individueel programma wissen ,
DEL ALL -> programma's van een kanaal wissen
- DEL ONE -> Delete a single program,
DEL ALL -> Delete the programs for a channel
- DEL ONE -> Einzelprogramm löschen ,
DEL ALL -> Programme eines Kanals löschen
- DEL ONE -> Borrar programa individual,
DEL ALL -> Borrar programas de un canal
- DEL ONE -> удалить одну определенную программу
DEL ALL -> удалить все программы канала
- DEL ONE -> Tek bir programı siler
DEL ALL -> Seçilen kanala ait bütün programları siler

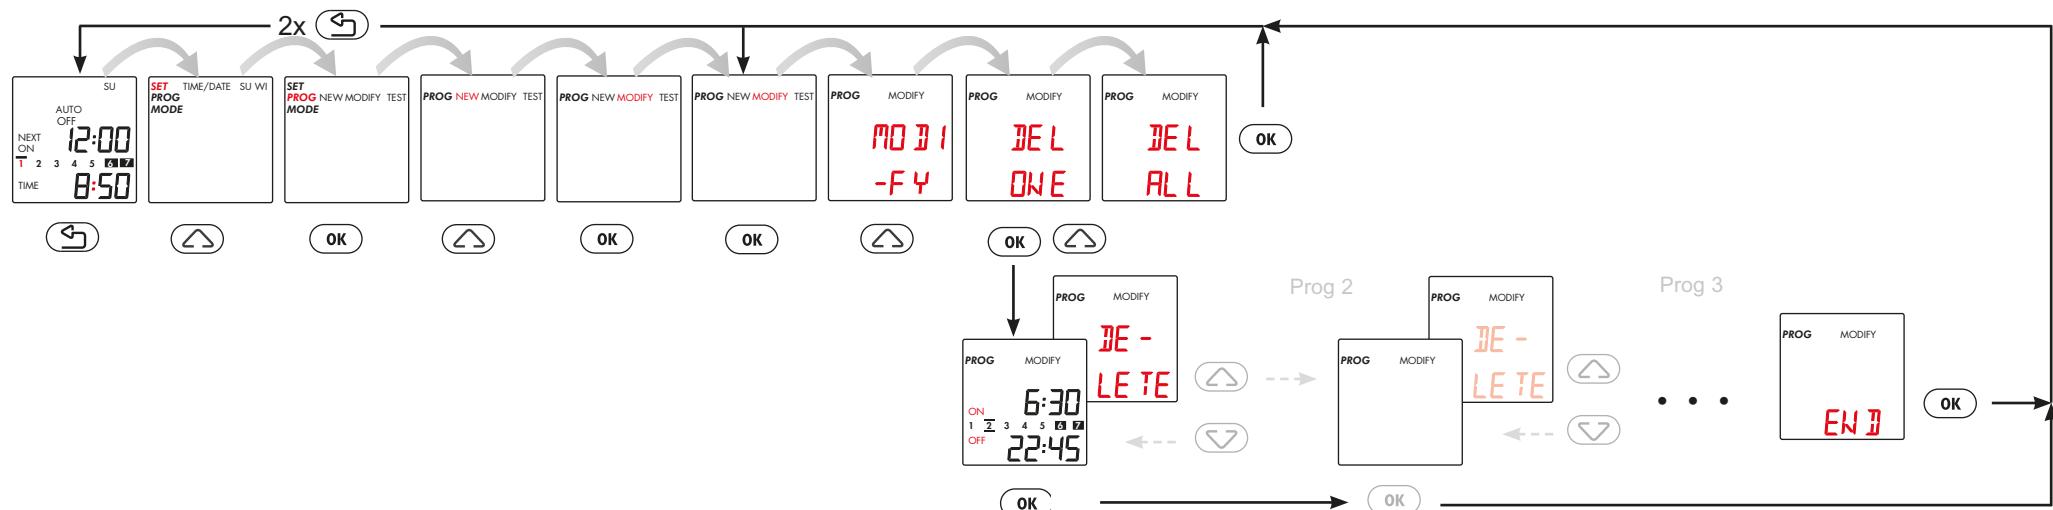

5

Prog TEST / ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПРОВЕРКИ


- prog
- SERIAL

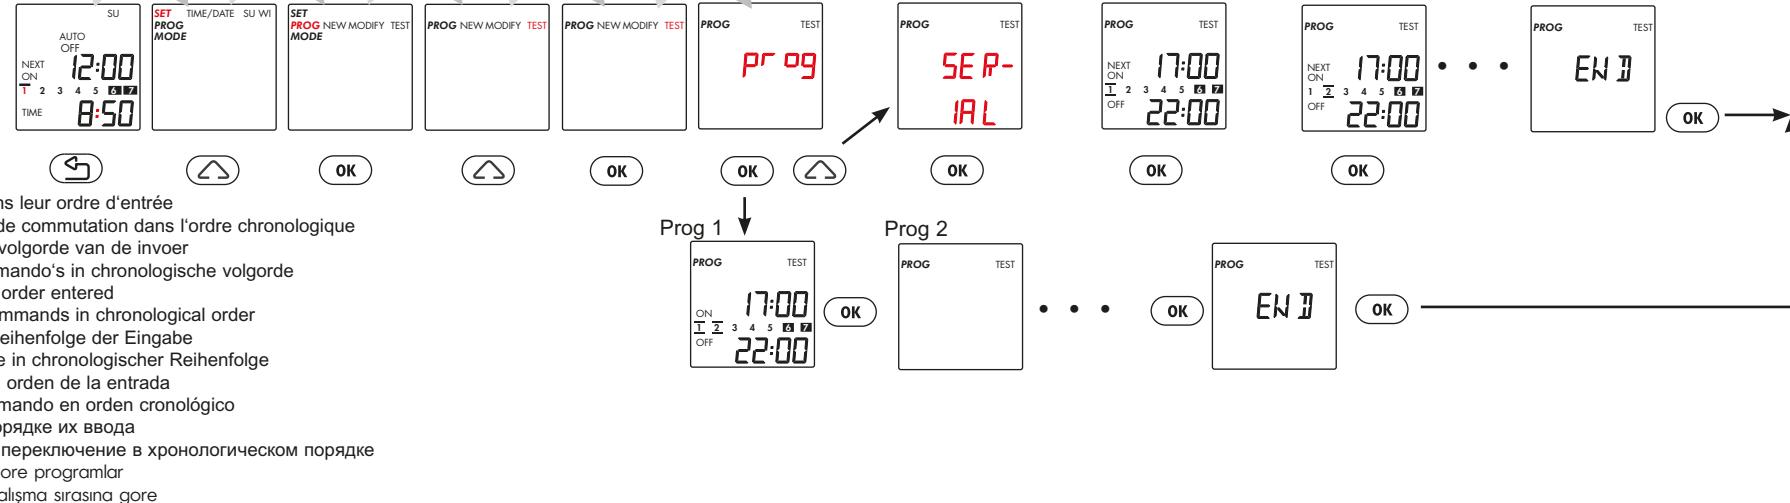

6

Mode PERMAnent / Режим ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ

- Commutation permanente Marche / Arrêt
- Handschakelaar - tijdsduur aan/uit
- Continuous switching On/Off
- Handschalter - Dauer Ein/Aus
- Comutación Marcha / Paro permanente
- Постоянное принудительное включение/выключение
- Sürekli çalışma veya durma

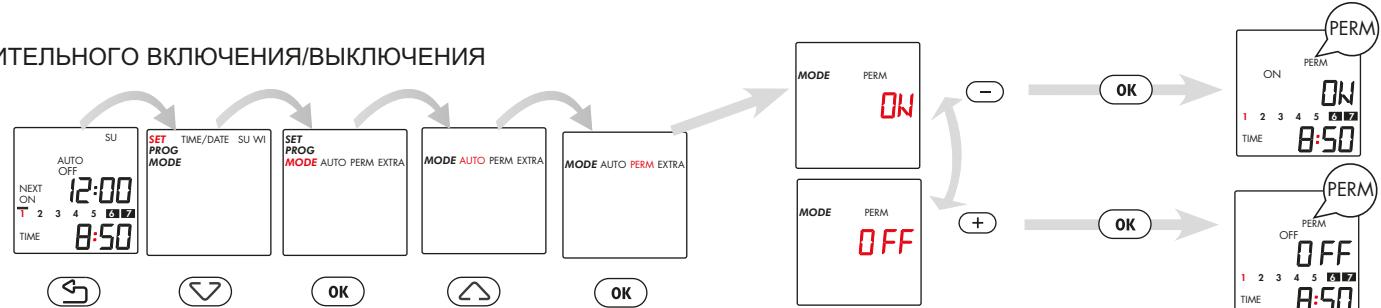

7

Mode EXTRA / Режим ИНВЕРСИИ

- L'état de commutation prescrit par le programme est inversé. A la saisie de l'ordre de commutation actif suivant, l'interrupteur horaire reprend la fonction de mise en circuit / mise hors circuit.
- De doer het programma vastgelegde schakeltoestand wordt omgekeerd. Bij het volgende werkzame schakelcommando neemt de schakelklok het in- en uitschakelen weer over.
- State of contact set by program will be reversed. The next program automatically returns the switch to ON or OFF as programmed.
- Der vom Programm vorgegebene Schaltzustand wird umgekehrt. Mit dem nächsten wirksamen Schaltbefehl übernimmt die Schaltuhr wieder das Ein- und Ausschalten.
- El estado de conmutación prescrito por el programa se invierte. Al activarse la orden de comutación siguiente, el interruptor horario vuelve a la función de cierre de circuito / apertura de circuito, automática.
- Инверсия заданного порядка коммутации. После выбора следующего порядка коммутации таймер вновь производит инверсию цикла включения/выключения.
- Program tarafından belirlenen kontak konumu tersine döner. Bir sonraki program vakti geldiğindeyse programlama sırasında ayılandığı şekilde davranışacaktır.

